



DETALHE CONSTRUTIVO E ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE CENTRAL DE INCÊNDIO

NOTA: O ESQUEMA DE LIGAÇÃO PODE VARIAR CONFORME MODELO DA CENTRAL

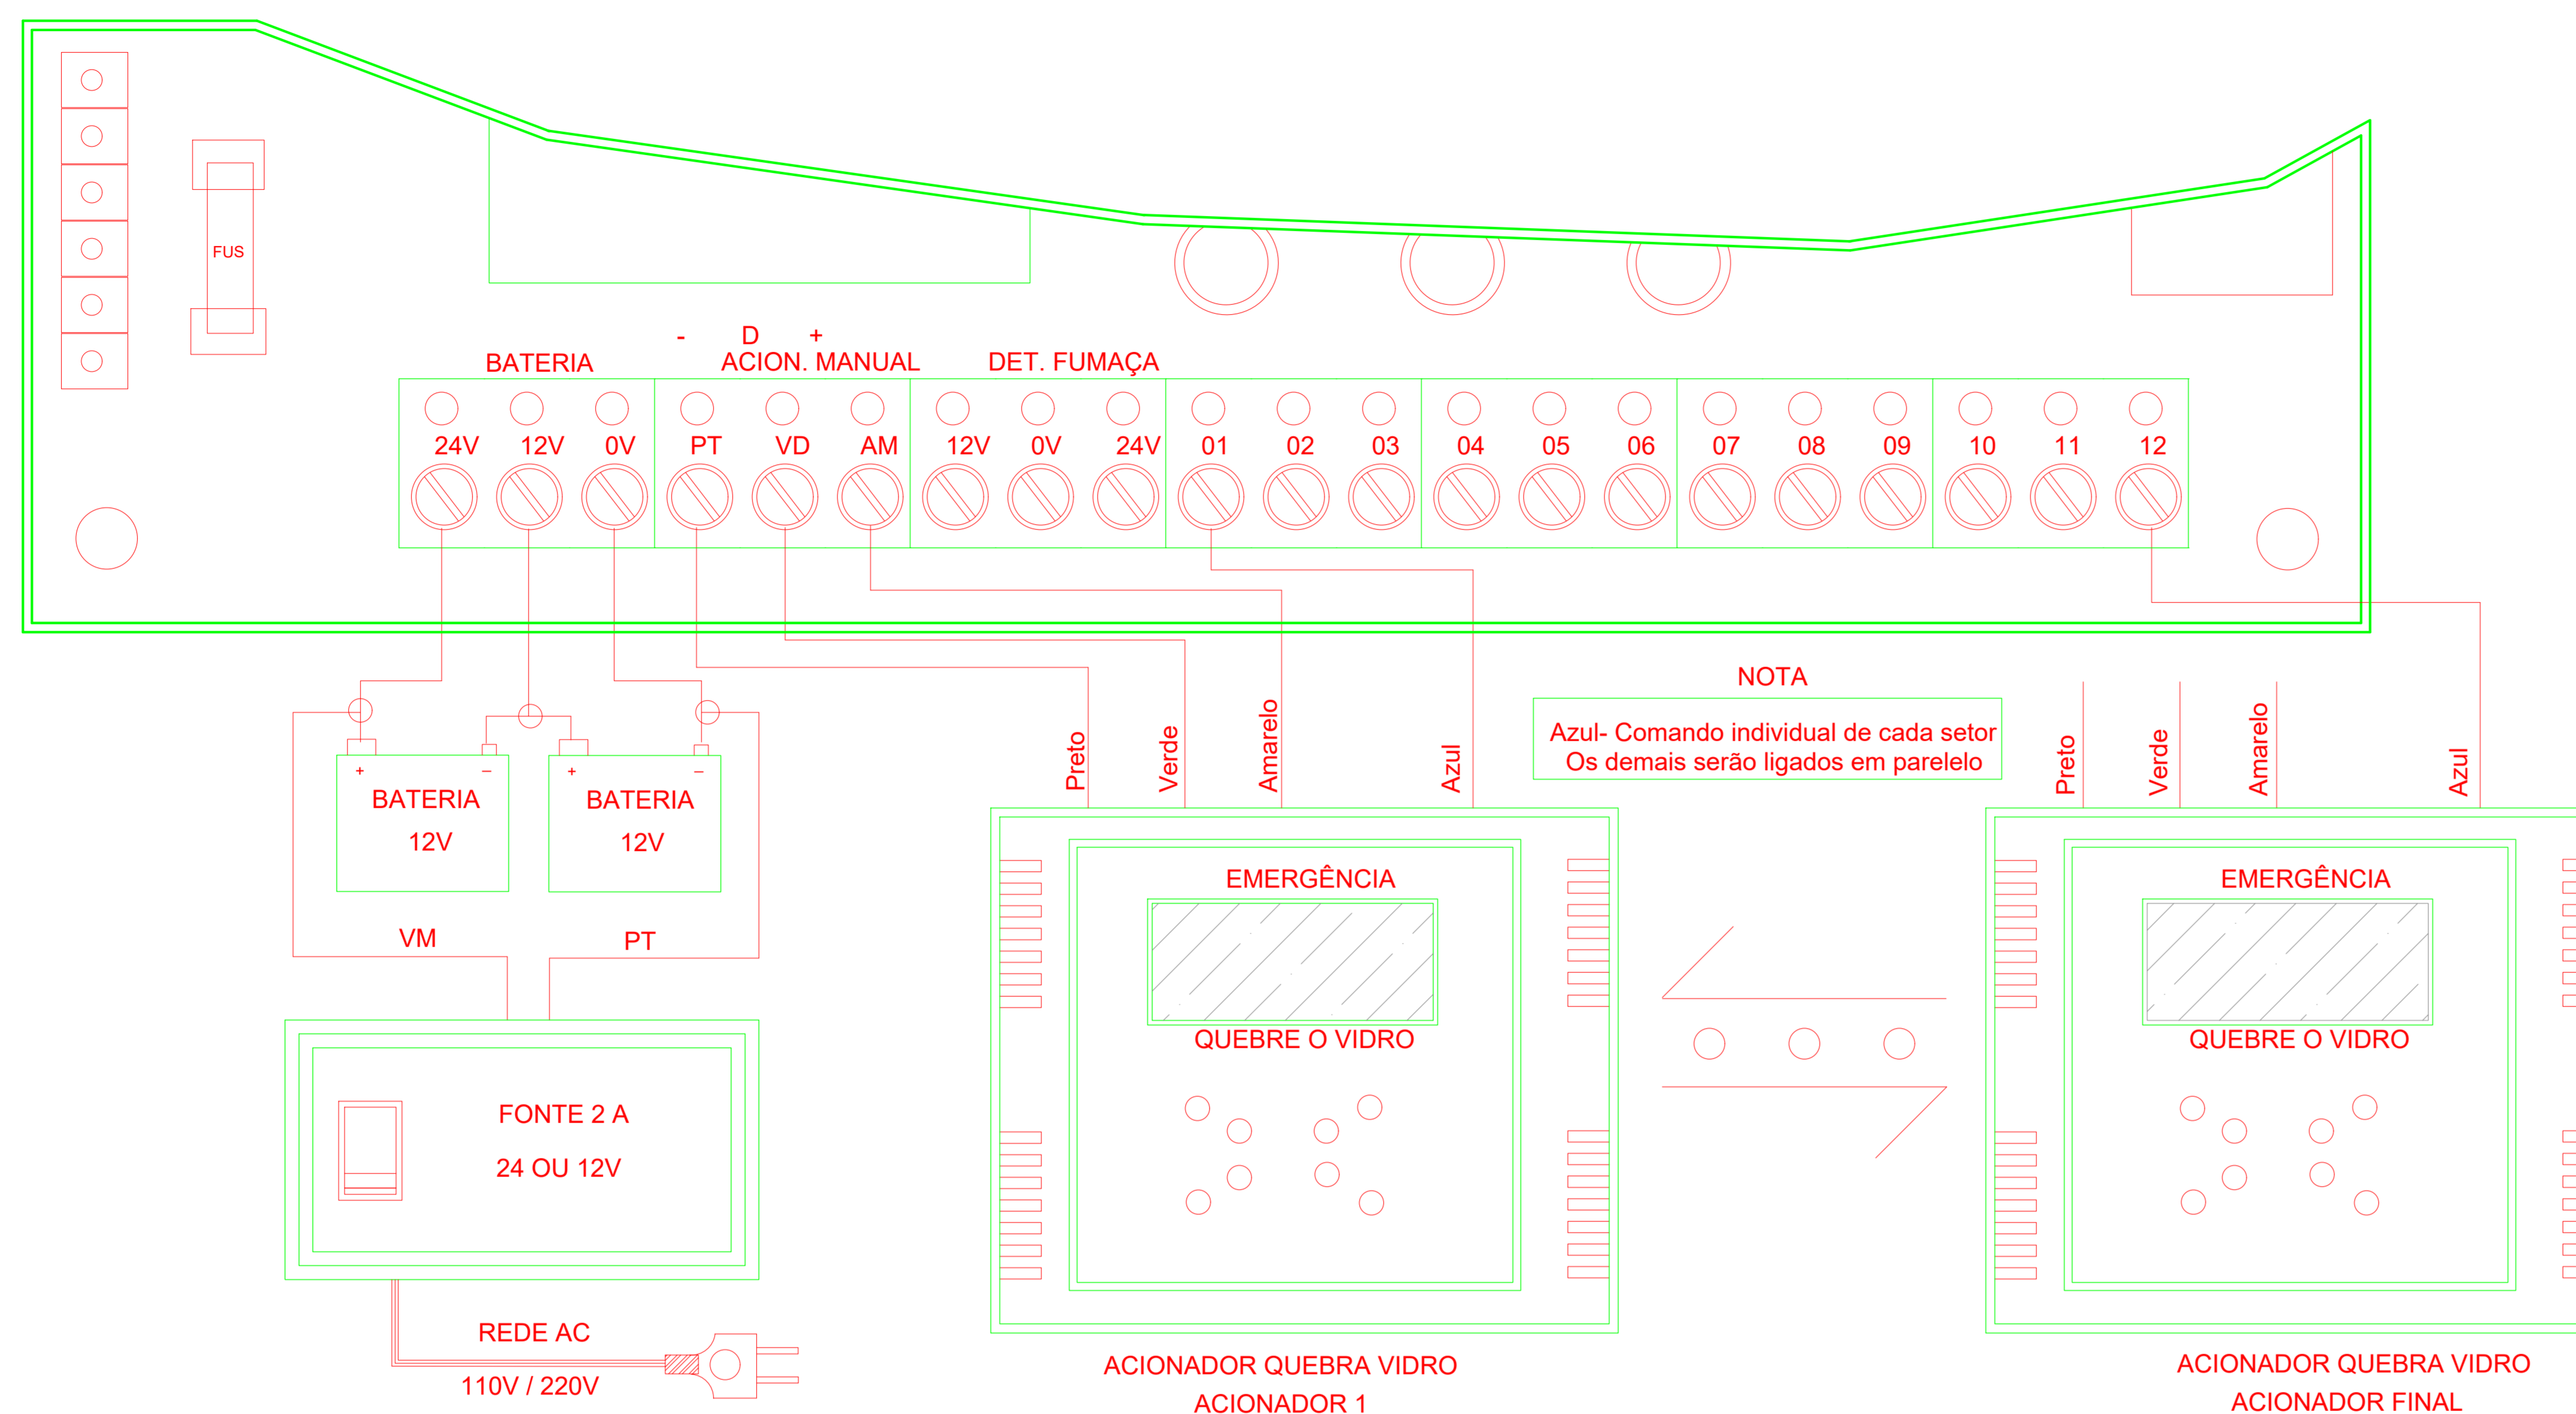

DETALHAMENTO - ACIONADOR DE INCÊNDIO - TIPO QUEBRA-VIDRO


ESCALA: 1/25

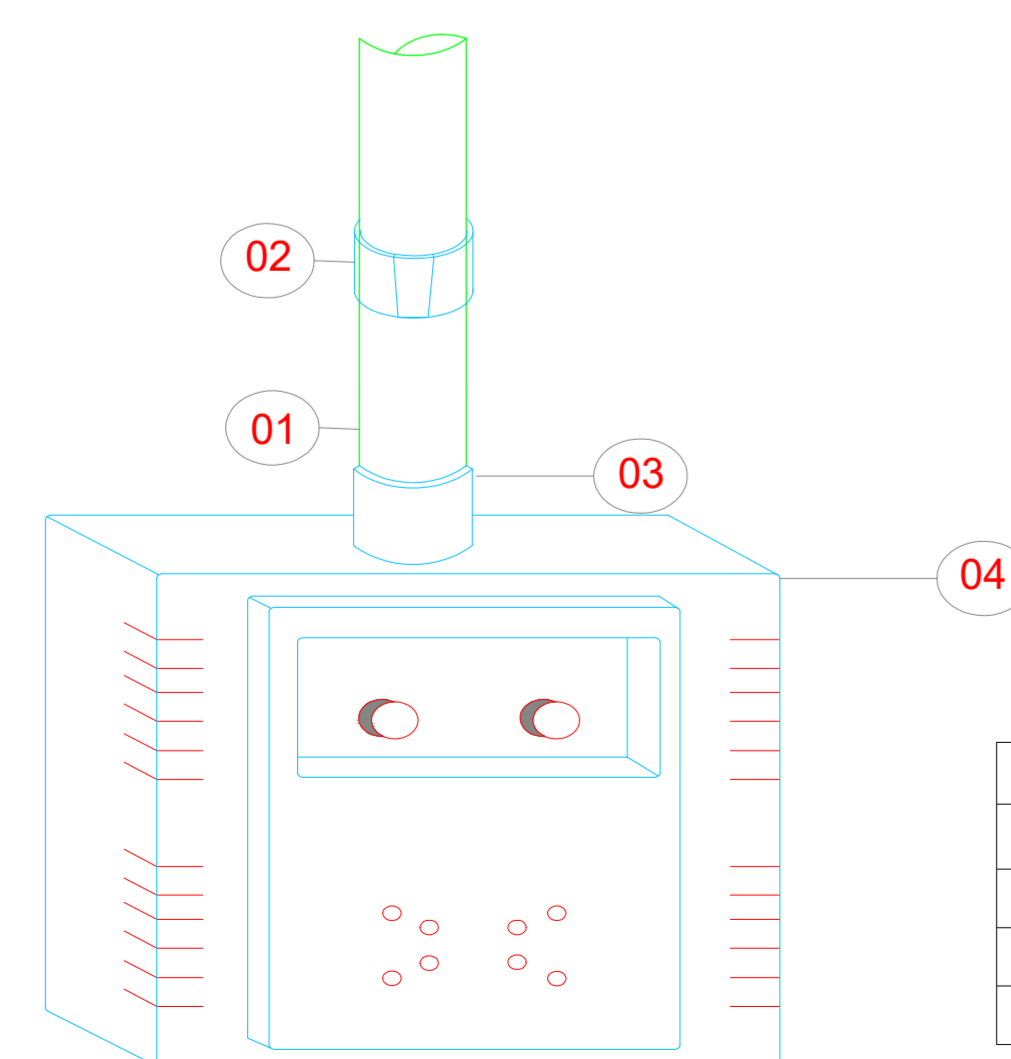

ITEM	MATERIAL
1	ELETRODUTO PVC ANTICHAMA BITOLA MÍNIMA Ø3/4"
2	ABRAÇADEIRA TIPO CHAVETA BITOLA MIN. Ø3/4"
3	LUVA ROSQUEÁVEL PVC ANTICHAMA BITOLA MIN. Ø3/4"
4	ACIONADOR DE INCÊNDIO

PLACA INDICATIVA - OPÇÃO 1

ESCALA: 1/25




NOTAS:

- AS LETRAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO EM PLACAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR.
- DEVERÁ SER INSTALADA AS PLACAS INDICATIVAS AO LADO E/OU ABAIXO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA A FIM DE TER LUMINOSIDADE PARA A MESMA

PLACA INDICATIVA - OPÇÃO 2

ESCALA: 1/25

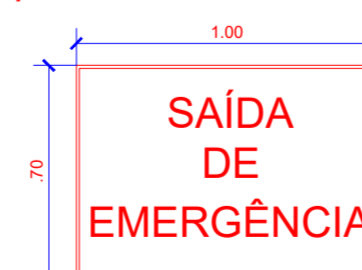


NOTAS:

- AS LETRAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO EM PLACAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR.
- DEVERÁ SER INSTALADA AS PLACAS INDICATIVAS AO LADO E/OU ABAIXO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA A FIM DE TER LUMINOSIDADE PARA A MESMA.

DETALHE DA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME

ESCALA: 1/25

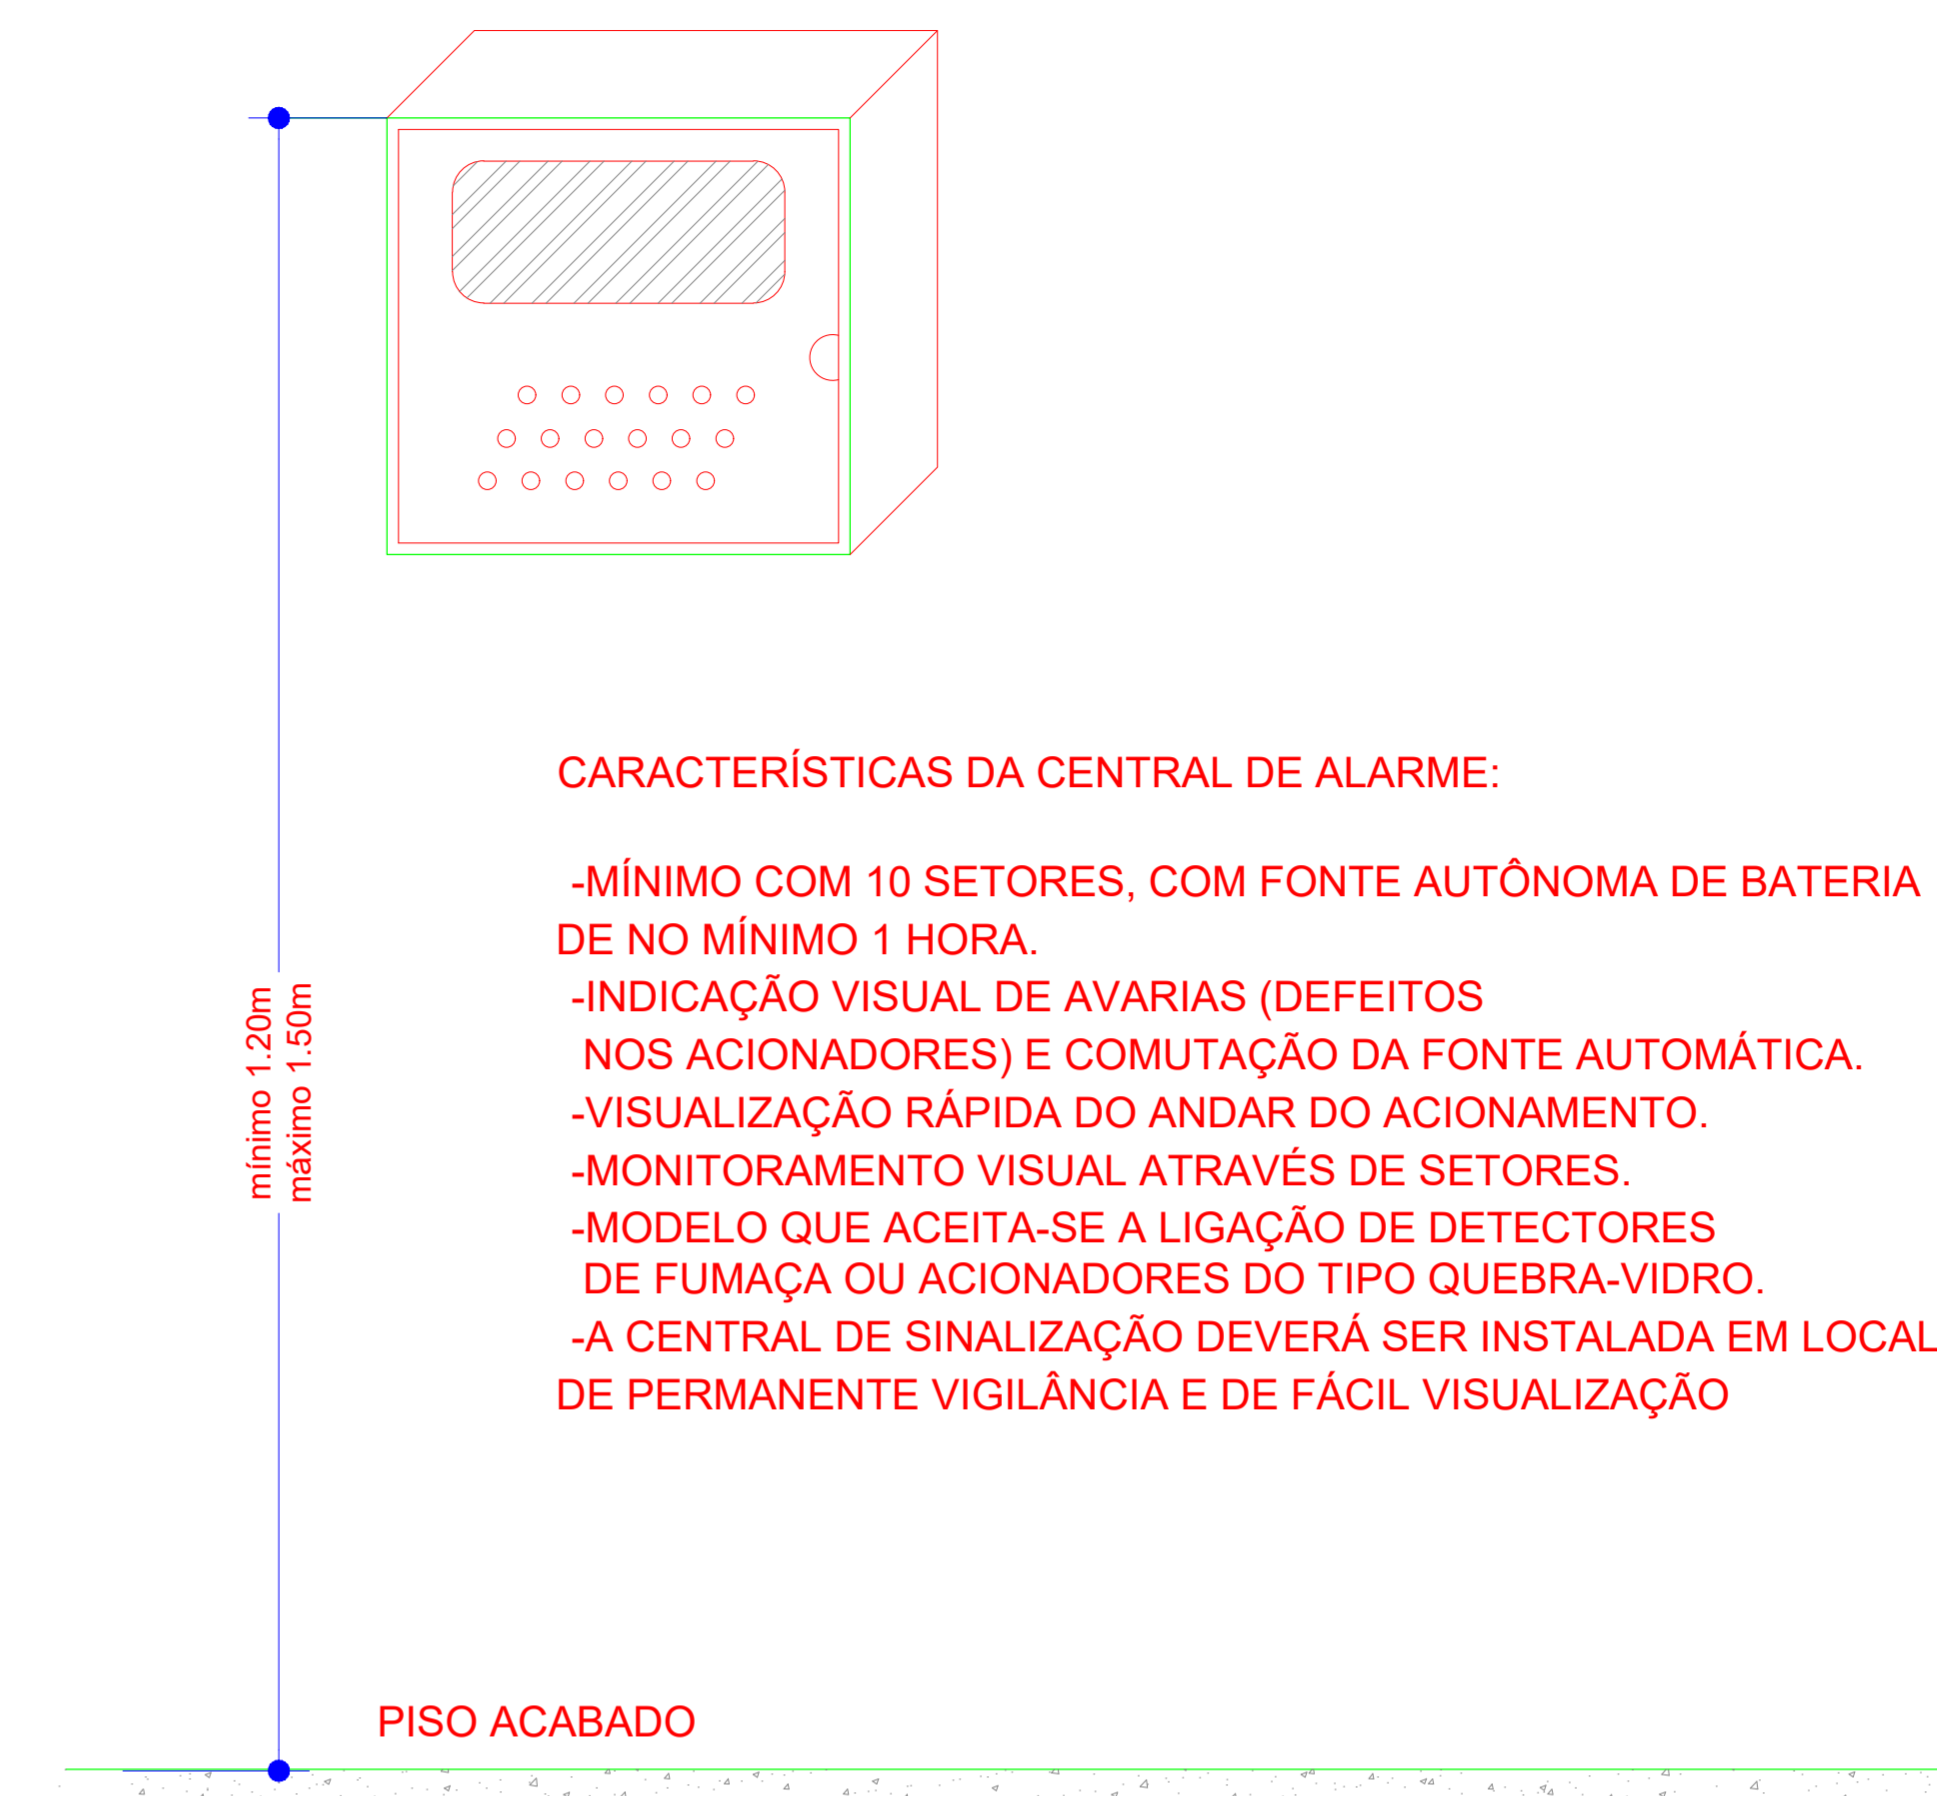

CARACTERÍSTICAS DA CENTRAL DE ALARME:

- MÍNIMO COM 10 SETORES, COM FONTE AUTÔNOMA DE BATERIA DE NO MÍNIMO 1 HORA.
- INDICAÇÃO VISUAL DE AVARIAS (DEFEITOS NOS ACIONADORES) E COMUTAÇÃO DA FONTE AUTOMÁTICA.
- VISUALIZAÇÃO RÁPIDA DO ANDAR DO ACIONAMENTO.
- MONITORAMENTO VISUAL ATRAVÉS DE SETORES.
- MODELO QUE ACEITA-SE A LIGAÇÃO DE DETECTORES DE FUMAÇA OU ACIONADORES DO TIPO QUEBRA-VIDRO.
- A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER INSTALADA EM LOCAL DE PERMANENTE VIGILÂNCIA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO

CARIMBOS E APROVAÇÕES:



GINÁSIO MUNICIPAL ERVINO MAZZARDO

RUA JOSÉ PIETROSKI, Nº222 CENTRO DE DESCANSO			
INDICADA	FERNANDO TRINTINAGLIA	FECH	06/08/2019
ÁREA TOTAL DO LOTE: 26.013,00M²		ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 1.914,53M²	
DETALHES PROJETO PREVENTIVO			
FERNANDO TRINTINAGLIA - CREA/SC 140.621-5			17/20

OPÇÃO 03

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO DE ORIENTAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (DUPLA FACE COM SETA).
ESCALA: 1/25



NOTAS:

- AS LETRAS E FLEXAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO EM PLACAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR, E LETRAS COM TRAÇO DE 01 CENTÍMETRO EM MOLDURA DE 4x9cm.
- O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A 30 LÚMENS.